



MONTERING

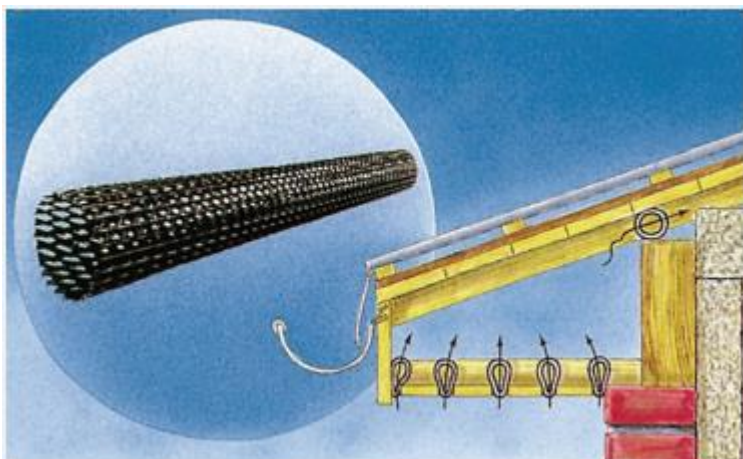

Udluftning:

Bemærk, at røret reducerer udluftningsspalten med ca. 50%. Det er derfor vigtigt, at det reducerede udluftningsareal er i overensstemmelse med gældende bygningsregler.

Foretag eventuelt de fornødne målinger eller kontrollér tagkonstruktionen ved stikprøvekontrol. Rørets anvendelsesmuligheder afhænger helt af de individuelle udluftningsforhold, hvorfor det er den enkelte bruger, som er ansvarlig for rørets anvendelse. Illustrationen viser en typisk situation, hvor snefangsrøret er anbragt i tagudhænget.

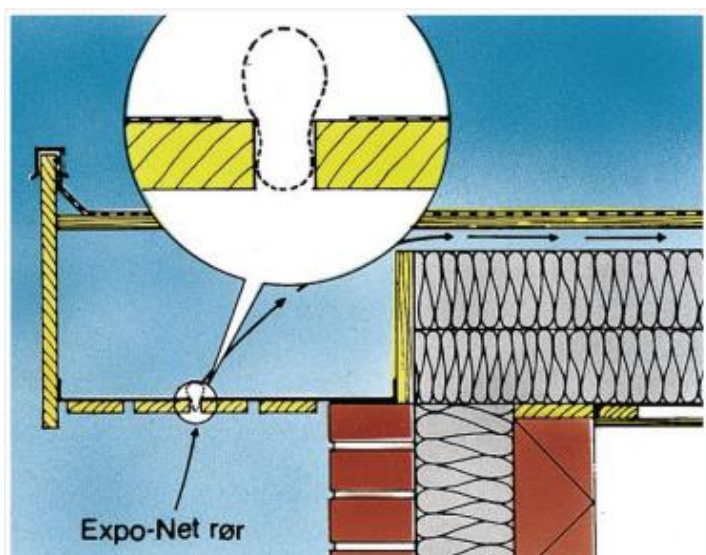

PRODUKTDATA

| | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| DB nr. | 1224288 | 1224289 | 1224290 | 1224291 |
| Diameter | 32 mm | 42 mm | 56 mm | 70 mm |

For mere information kontakt venligst din lokale XL-BYG forretning